


Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének 1.8 mellékletének módosítása

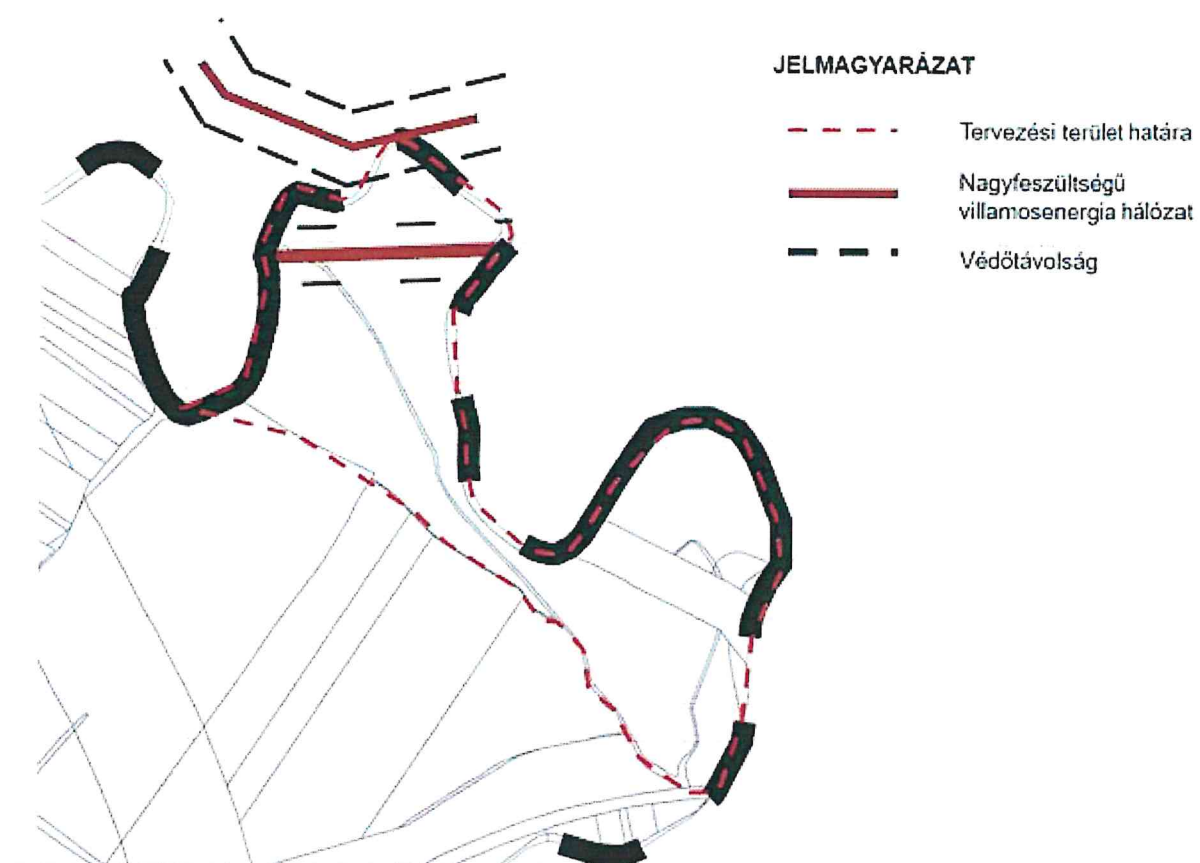

Településszerkezeti terv leírása

A módosítás során a Felsőzsolca 400/132 kV-os és Sajóivánka 400/132 kV-os alállomások közötti villamosenergia-rendszer átviteli hálózatának fejlesztéséhez kapcsolódóan kerül betervezésre a *Felsőzsolca – Sajóivánka [II.-III.] 400 kV-os kéttrendszerű tervezett távvezeték* nyomvonala és biztonsági övezete a településrendezési eszközökbe. A területfelhasználás nem változik. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre a településszerkezeti terven.